



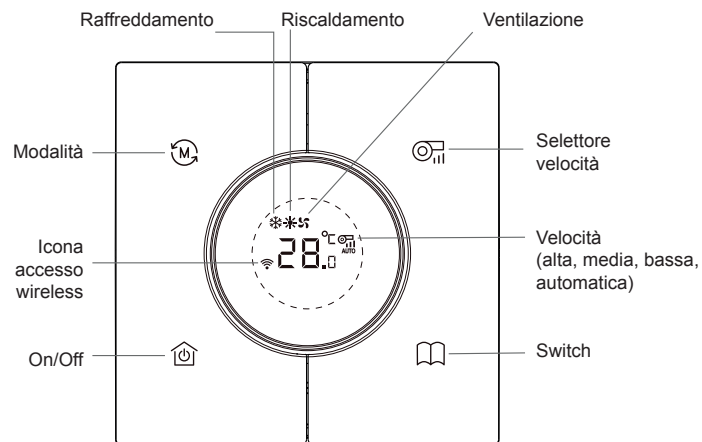

VISTA FRONTALE

#### PRECAUZIONI

DEVE ESSERE INSTALLATO O SMONTATO DA UN ELETTRICISTA PROFESSIONISTA.  
NON UTILIZZARE CON LE MANI BAGNATE PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE.  
NON UTILIZZARE IN CASO DI CORTOCIRCUITO O SOVRACCARICO.  
È SEVERAMENTE VIETATA L'INSTALLAZIONE A MACCHINA ACCESA.

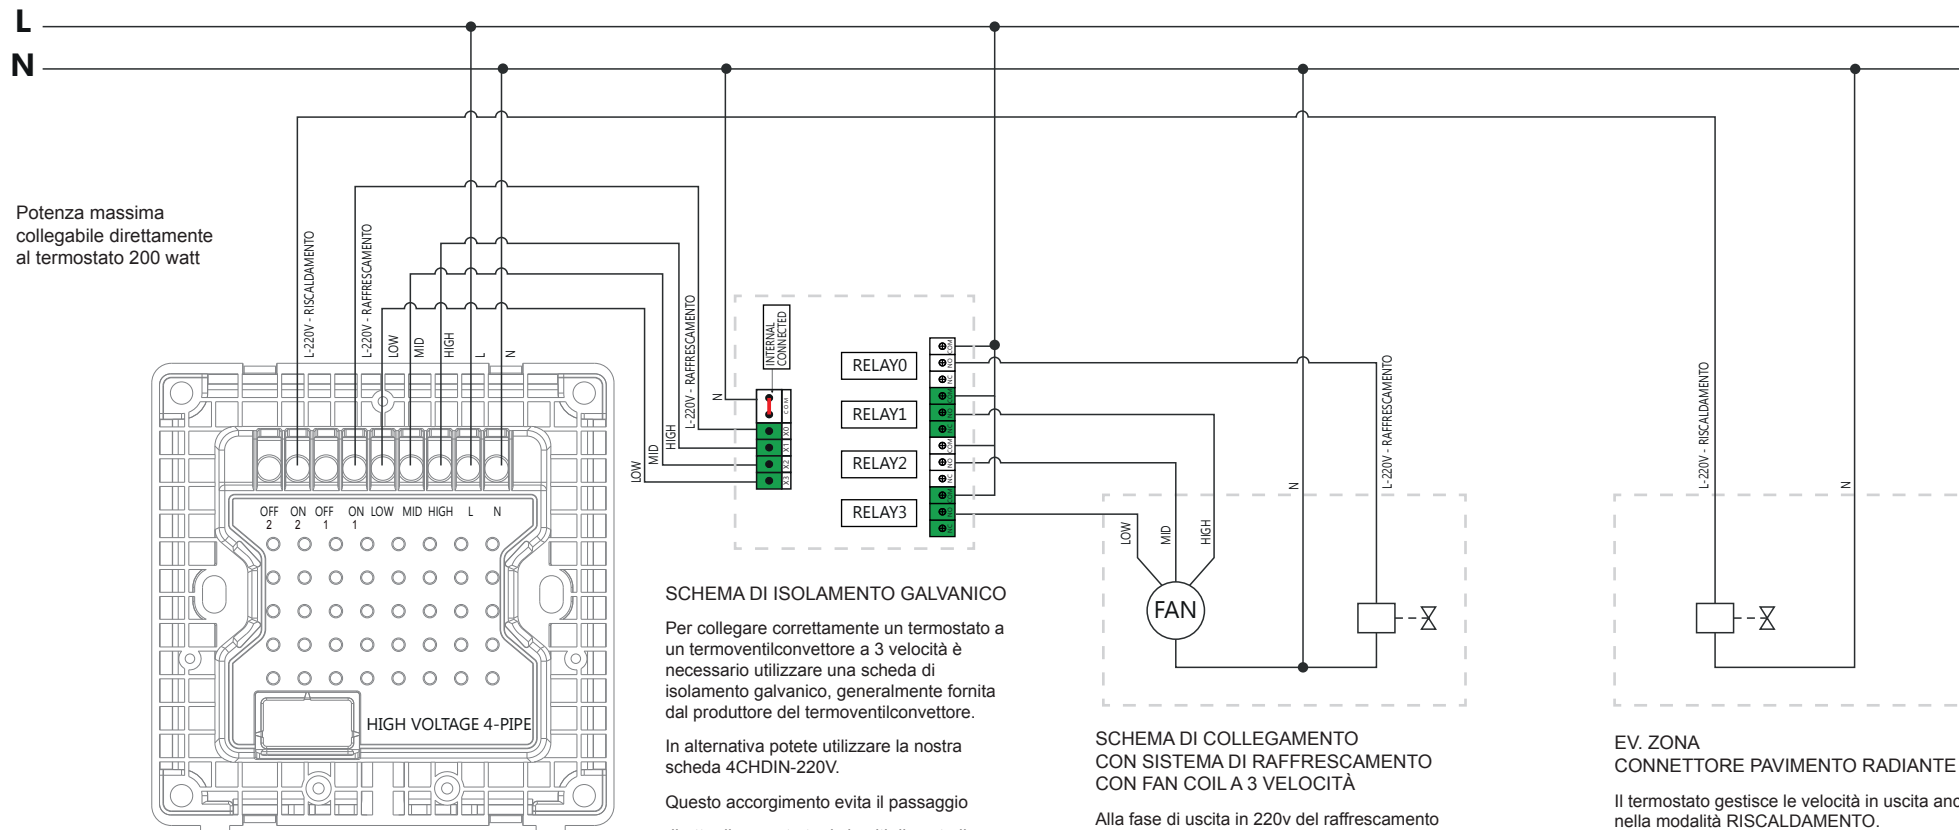

#### OGGETTO

SCHEMA DI COLLEGAMENTO DEL TERMOSTATO **STARK-QMT**

#### MODALITÀ

SCHEMA DI COLLEGAMENTO PER SISTEMA DI RAFFRESCAMENTO CON TERMOVENTILCONVETTORE A 3 VELOCITÀ E RISCALDAMENTO A PANNELLO RADIANTE

TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE  
STANDARD ZIGBEE

DATA  
FEBBRAIO 2025

