



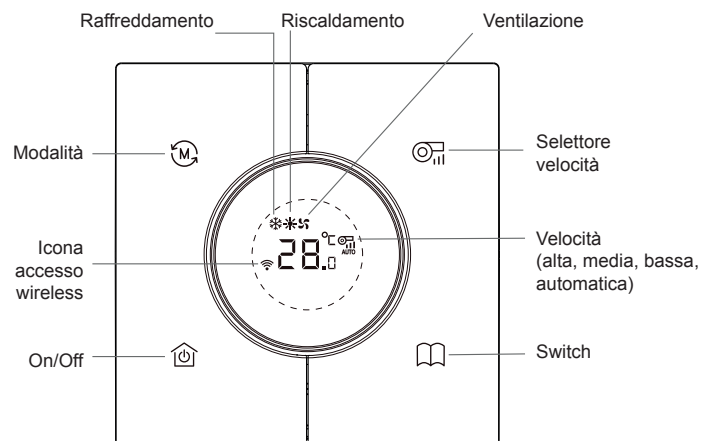

VISTA FRONTALE

PRECAUZIONI

DEVE ESSERE INSTALLATO O SMONTATO DA UN ELETTRICISTA PROFESSIONISTA.
NON UTILIZZARE CON LE MANI BAGNATE PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE.
NON UTILIZZARE IN CASO DI CORTOCIRCUITO O SOVRACCARICO.
È SEVERAMENTE VIETATA L'INSTALLAZIONE A MACCHINA ACCESA.

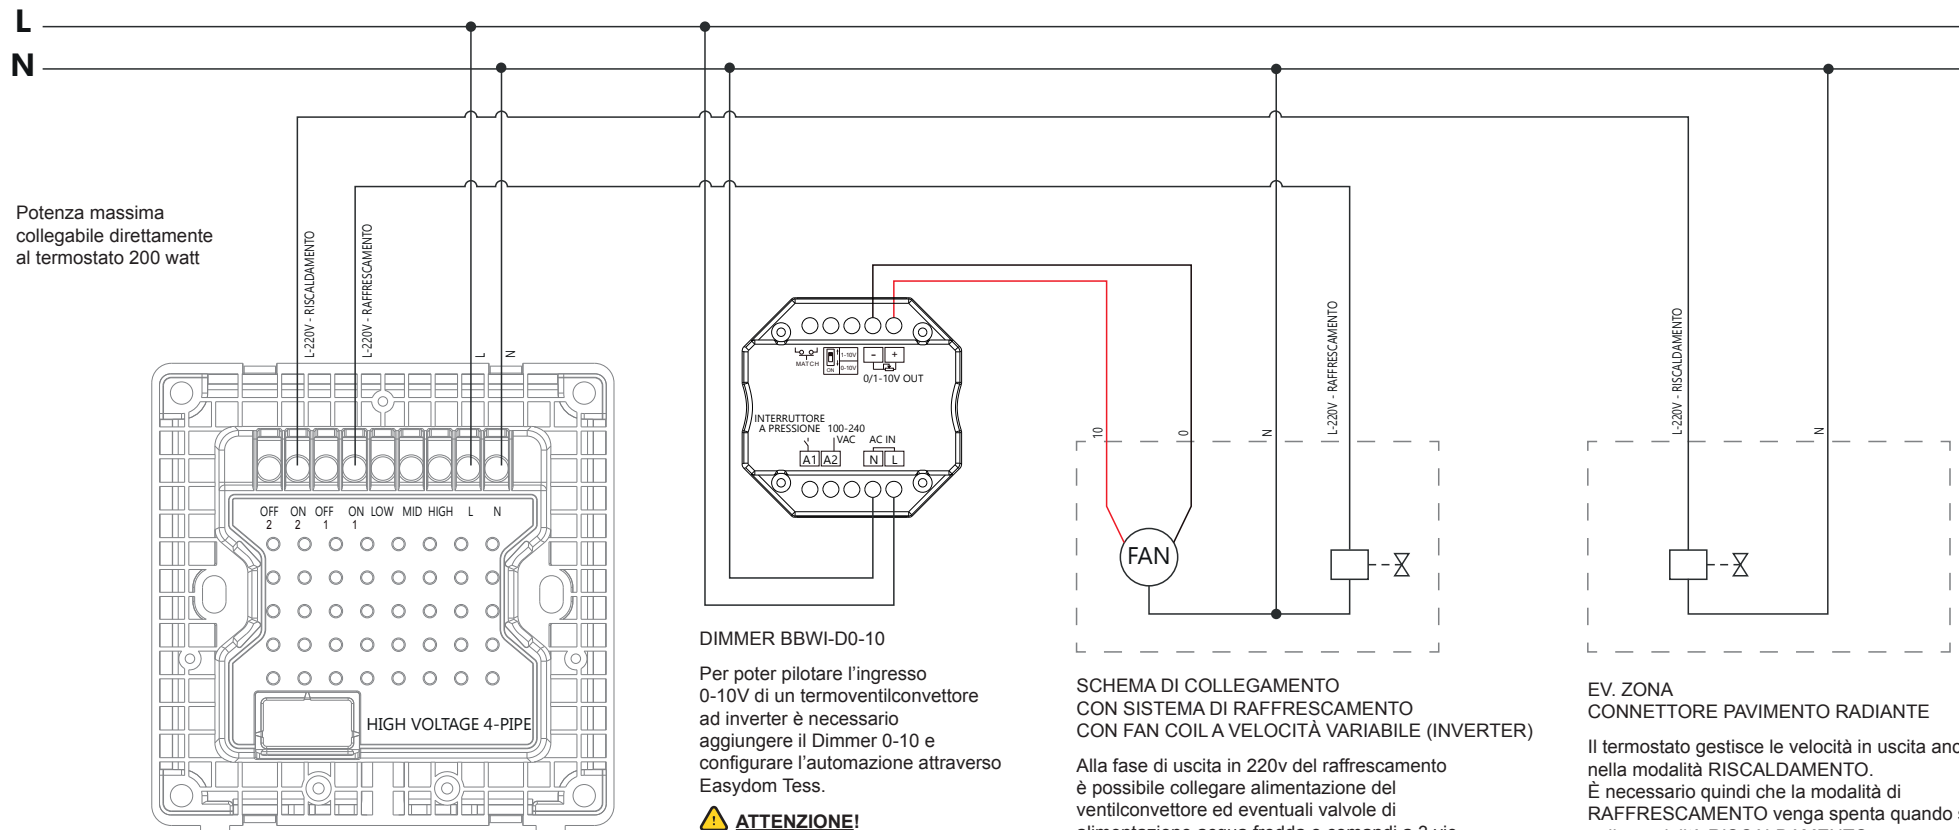

OGGETTO

SCHEMA DI COLLEGAMENTO DEL TERMOSTATO **STARK-QMT** PER LA GESTIONE DI UN TERMOVENTILCONVETTORE 0-10V

MODALITÀ

SCHEMA DI COLLEGAMENTO PER SISTEMA DI RAFFRESCAMENTO CON TERMOVENTILCONVETTORE INVERTER CON INGRESSO 0-10V E RISCALDAMENTO A PANNELLO RADIANTE

TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE
STANDARD ZIGBEE

DATA
FEBBRAIO 2025

